

金沢市水害ハザードマップ

薬師谷地区

1000年以上に1回の降雨 想定最大規模

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】
森下川：2日間の総雨量 919mm
内 水：1時間の降雨量 130mm
(概ね1000年以上に1回の降雨)

想定最大規模の浸水想定区域は、外水・内水被害ともに、**想定し得る最大規模の降雨【1,000年以上に1回の降雨】**により、河川もしくは内水が氾濫した場合の浸水状況を想定したものです。また、併せて平成20年以降に発生した浸水実績範囲も記載しています。

なお、浸水想定区域外においても、降雨状況によっては浸水する可能性があります、注意が必要です。

水害ハザードマップの見方

避難情報

- 拠点避難所
- 指定避難場所(屋内)
- 主要幹線道路

避難経路上の危険箇所

- 横断地下道
- 橋、アンダーパス

注1) 表示されている校下(地区)界はおおよその範囲を示したものです。

注2) 校下(地区)内の避難場所は名称の囲みを太線にしています。

地図情報

- 行政境界
- 校下(地区)境界
- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 同報防災無線
- 水位観測所

浸水想定区域・想定される最大の浸水の深さ

浸水深さ	被害想定
5.0m~	2階の屋根以上が浸水
3.0~5.0m	2階部分までつかる程度
0.5~3.0m	1階の軒下までつかる程度
0~0.5m	おとなの膝までつかる程度

外水被害

0.5m~	※水流で避難が困難
0~0.5m	

内水被害

0.5m~	※水流で避難が困難
0~0.5m	

浸水実績

※平成20年以降に降雨による浸水被害が発生した区域

注) 外水・内水被害の違いについてはP11をご参照ください。

立ち退き避難



立ち退き避難が必要な区域(建物の倒壊が想定される区域)

- 河岸侵食
堤防が削られて、建物の倒壊が想定される区域
- 氾濫流
水の流れによって、建物の倒壊が想定される区域

土砂災害

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

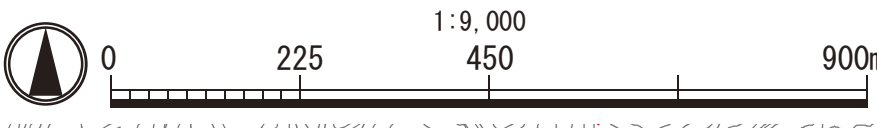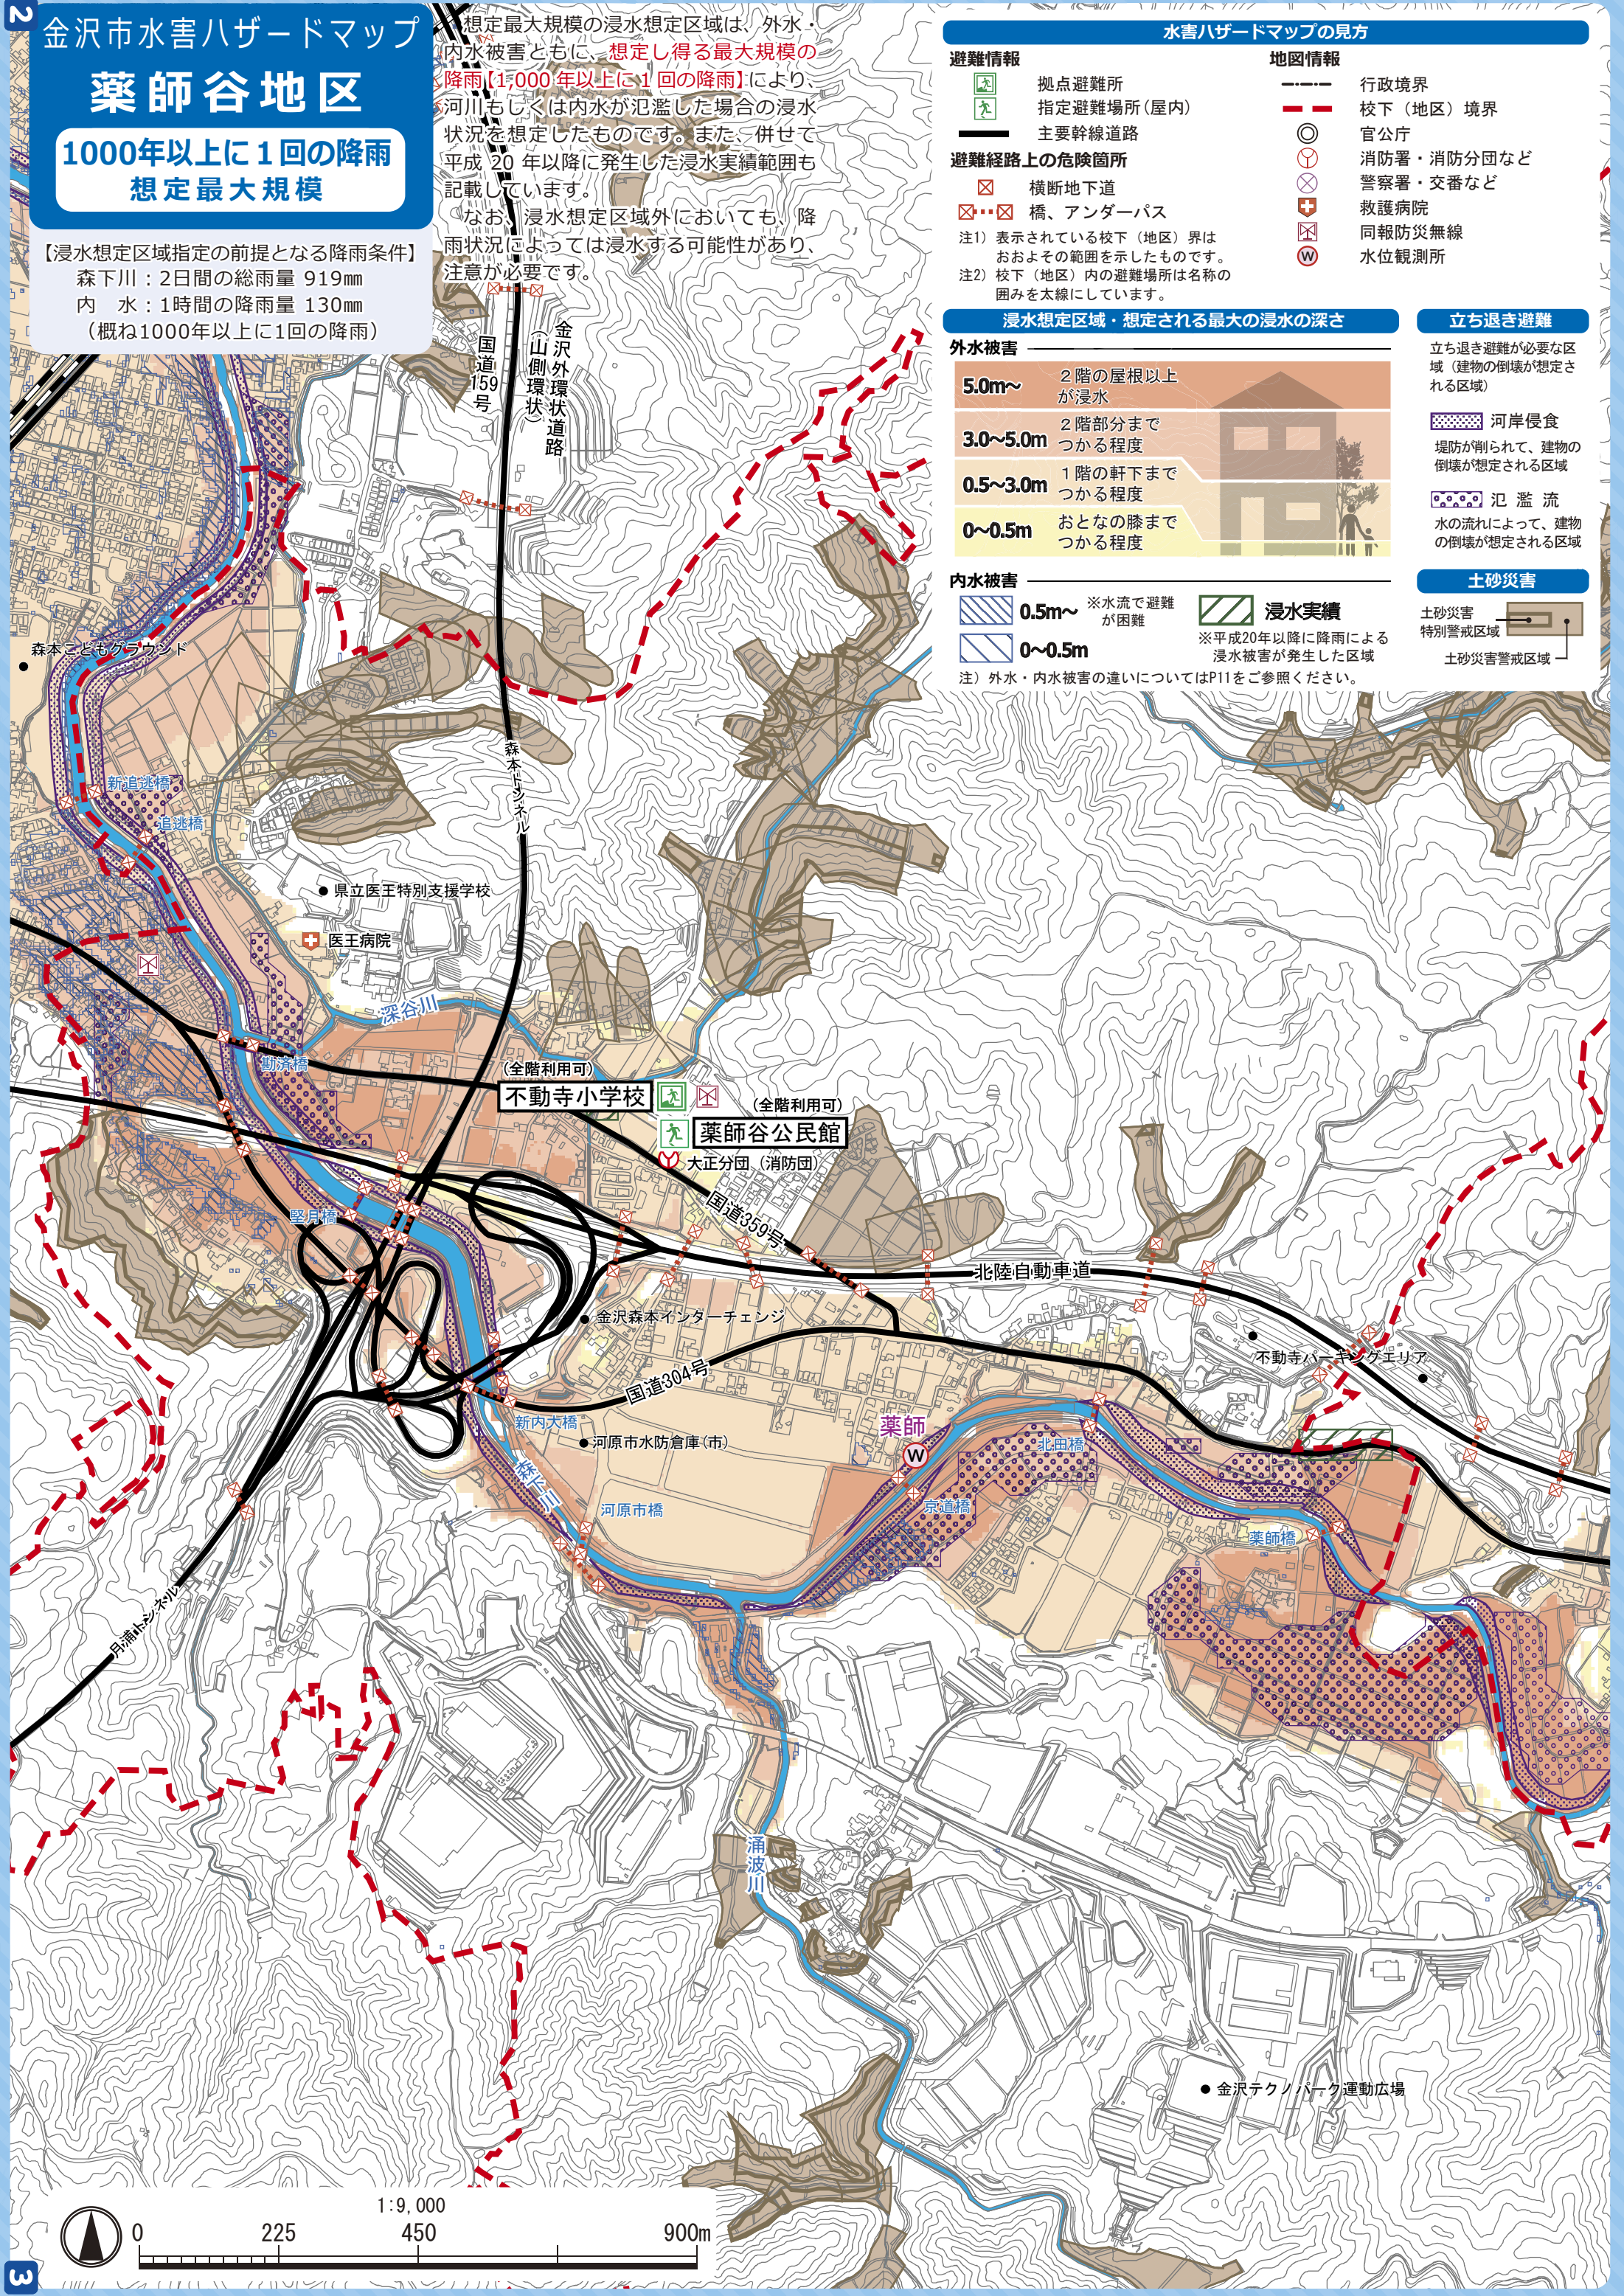

我が家の防災メモ

●空欄に記入し、我が家の防災メモを完成させましょう!

避難場所と避難経路

※避難場所と避難経路はそれぞれ複数決め、必要に応じて地図に書き込みましょう



避難場所

非常持ち出し品

※保管場所を家族で共有しましょう



保管場所

みんなの約束

※避難に援護が必要な方など地域で協力しましょう



約束事

【参考】地区内や周辺の市指定の避難場所(利用可能階は想定最大規模の場合)

避難場所名称	所在地	電話番号	利用可能階
不動寺小学校	不動寺町イ 33	258-0221	全階
薬師谷公民館	不動寺町イ 34-1	257-2488	全階

※青色が地区内、黄緑色が地区周辺の避難場所です

緊急時・災害時の連絡先

緊急時・災害時の電話

消防 火災・救急・救助 ☎119

警察 犯罪・防犯・交通事故 ☎110

緊急情報電話案内サービス ☎0180-997171

道路(金沢市道路管理課) ☎076-220-2321

下水道・水道・ガス漏れ(金沢市企業局) ☎076-220-2281

停電・電柱電線の損壊(北陸電力) ☎0120-837119

電話が通じないときは

大規模な災害時には、一般の電話や携帯電話の通話が制限されます。NTTの災害用伝言ダイヤルや携帯電話の災害用伝言板を利用して、家族や友人に連絡しましょう。

災害用伝言ダイヤル ☎171

音声ガイダンスに従ってご利用ください。

災害用伝言板

- NTT西日本 <https://www.web171.jp/>
- NTTdocomo ... <http://dengon.docomo.ne.jp/>
- au(KDDI) <http://dengon.ezweb.ne.jp/>
- SoftBank <http://dengon.softbank.ne.jp/>



このマップに関する
お問い合わせ

金沢市 土木局 内水整備課
金沢市 危機管理課

TEL:076-220-2341
TEL:076-220-2366

FAX:076-220-2476
FAX:076-233-9999

令和2年
3月作成